

400V 3N AC/50Hz
 Versicherungen bauseits:
 max. 16A träge


Motor-Pumpe

Ölbrenner

Betriebsstunden-
zähler

Brennersteuerung

				Datum	17.04.2012	FRANK GmbH Bochumer Straße 15 57234 Wilsdorf		FOM / MSE-Z 400V/50Hz			
				Bearb.							
				Gepr.							
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f	Ers.d		Blatt 1 von 3 Bl.	

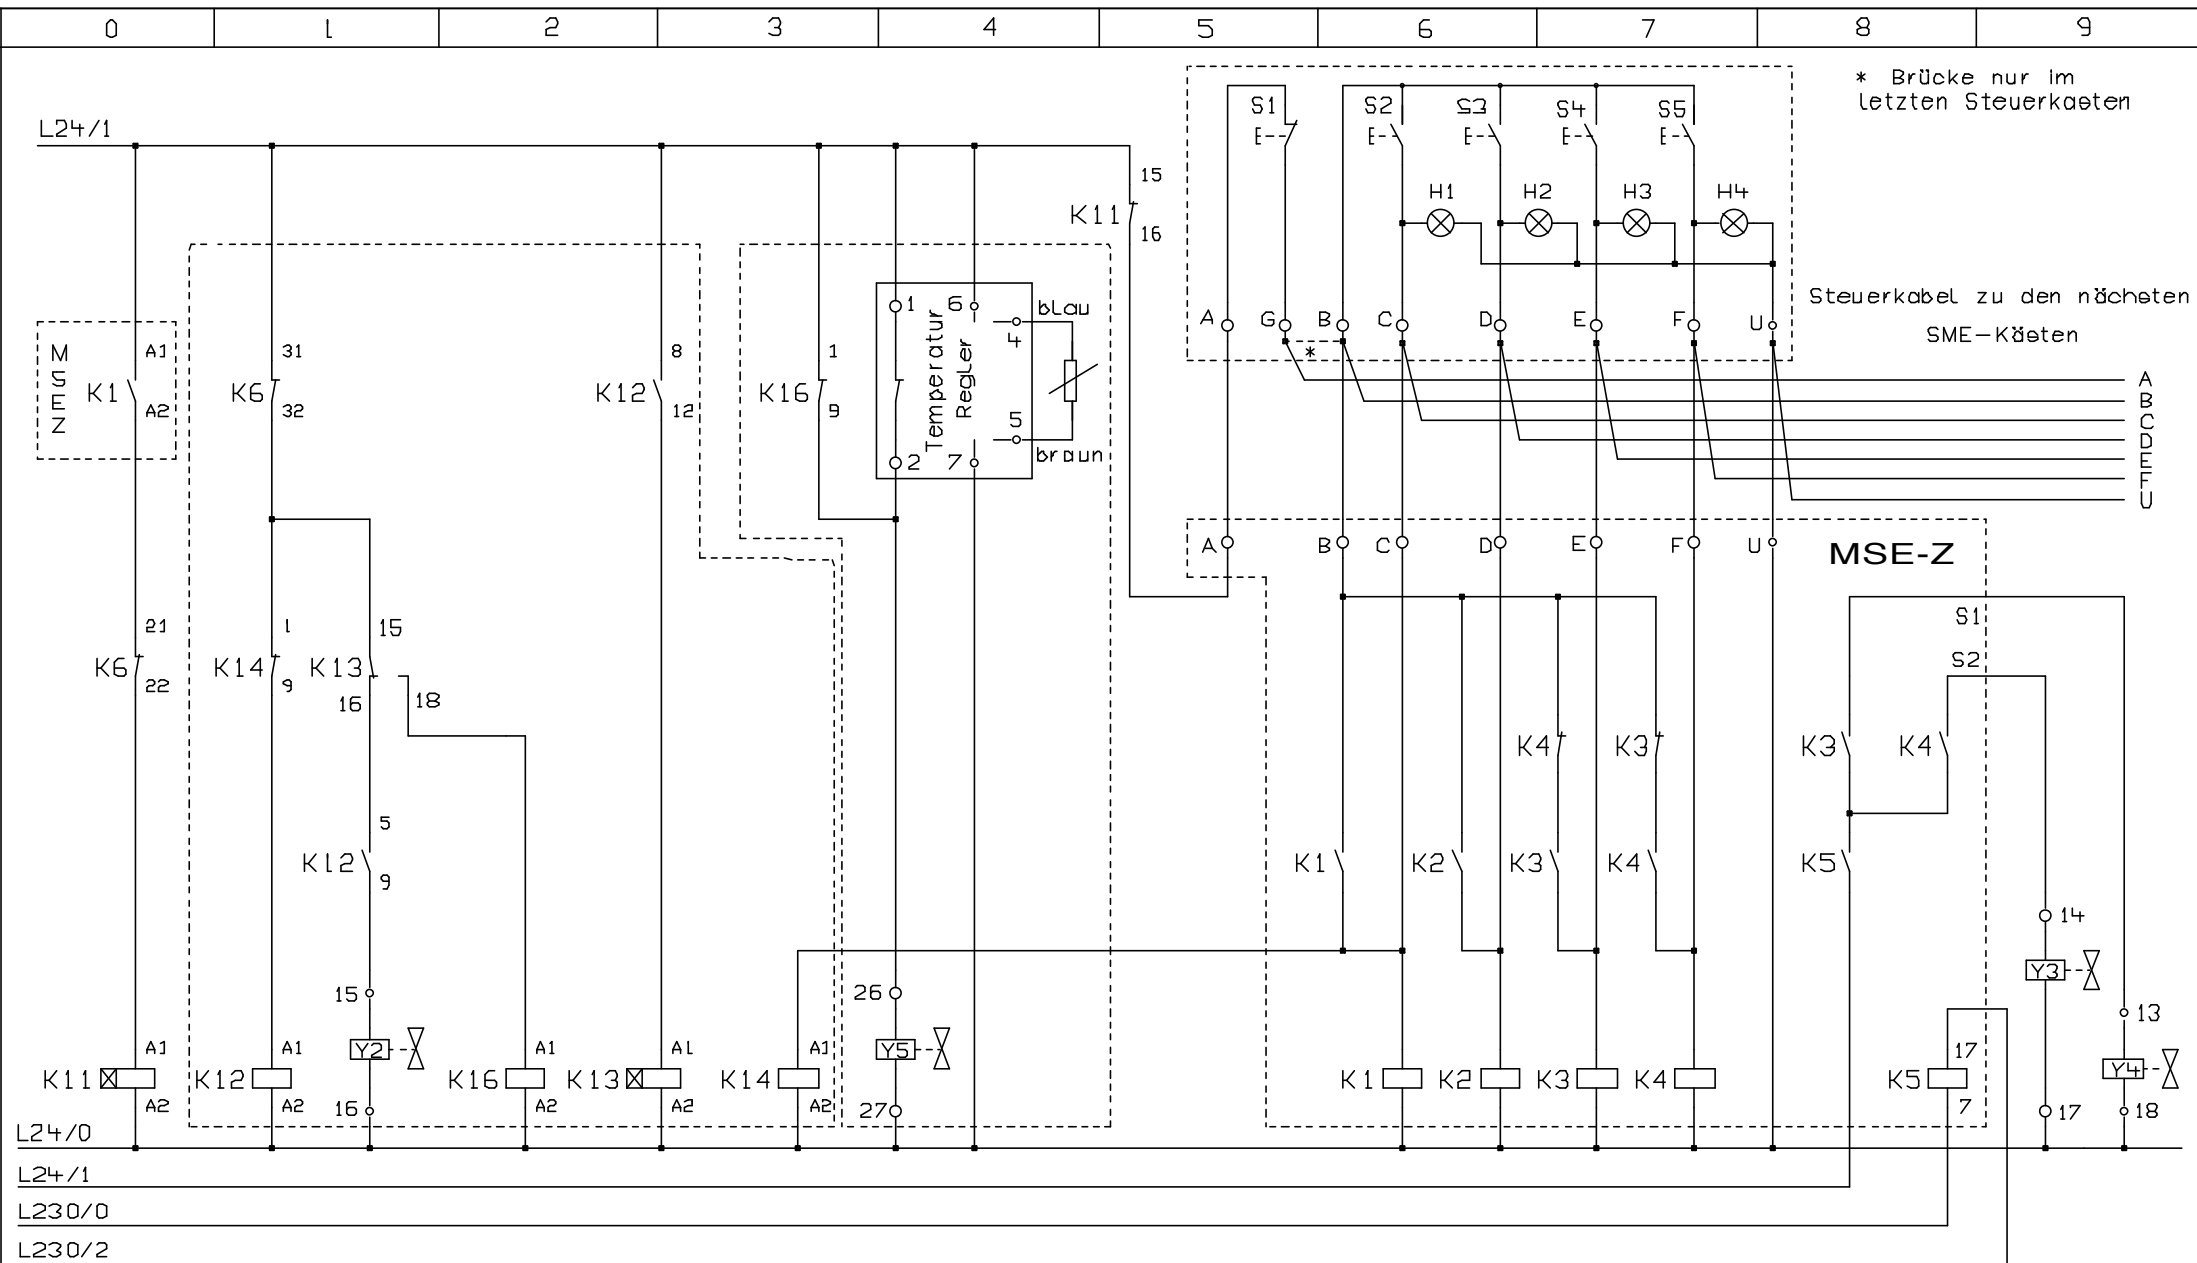

* Brücke nur im letzten Steuerkasten


Steuerkabel zu den nächsten SME-Kästen

A
B
C
D
E
F
U

MSE-Z

Zelabehalt-automatik Zubehör Druckentlastung Zubehör Fremdetchutz MSE-Z Fernsteuerung Chemie A Chemie B

				Datum	17.04.2012	FRANK GmbH Bochumer Straße 15 57234 Wilnsdorf		FOM / MSE-Z 400V/50Hz					
				Bearb.									
				Gepr.									
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f	Ers.d					

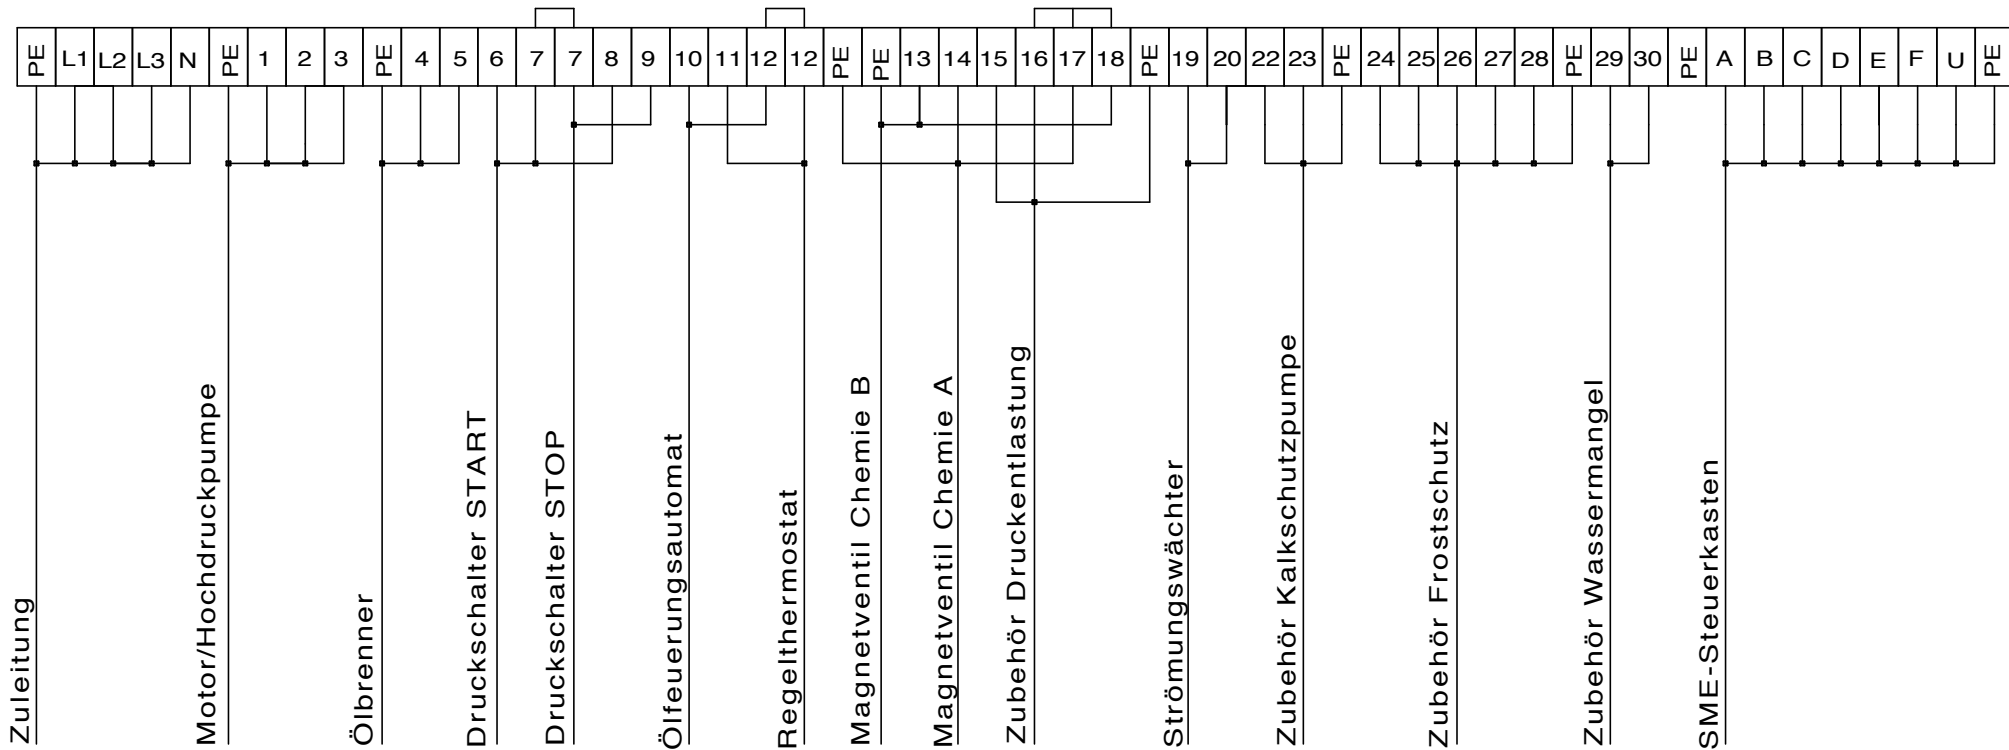

				Datum	17.04.2012	FRANK GmbH Bochumer Straße 15 57234 Wilnsdorf		FOM / MSE-Z 400V/50Hz		
				Bearb.						
				Gepr.						
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f	Ers.d		Blatt 3 von 3 Bl.